

Installatieafstand

C210

De afstand vóór de kachelopening tot aan brandbare bouwdeelen of inrichting dient minimaal 1,4 m te bedragen.

Op de maattekeningen worden alleen de minimaal toegestane installatieafstanden voor de kachel aangegeven. Bij aansluiting op een stalen schoorsteen moeten ook de eisen met betrekking tot veiligheidsafstanden voor de schoorsteen in acht worden genomen. De veiligheidsafstand tussen een ongeïsoleerde schoorsteenpijp en brandbare bouwdeelen moet minimaal 300 mm bedragen.


A = hoogte van vloer tot schoorsteenaansluiting, boven

B = hoogte van vloer tot schoorsteenaansluiting (h.o.h.), achter


C = hoogte van vloer tot koppeling toevoerlucht

ID (Binnendiameter)


OD (Buitendiameter)

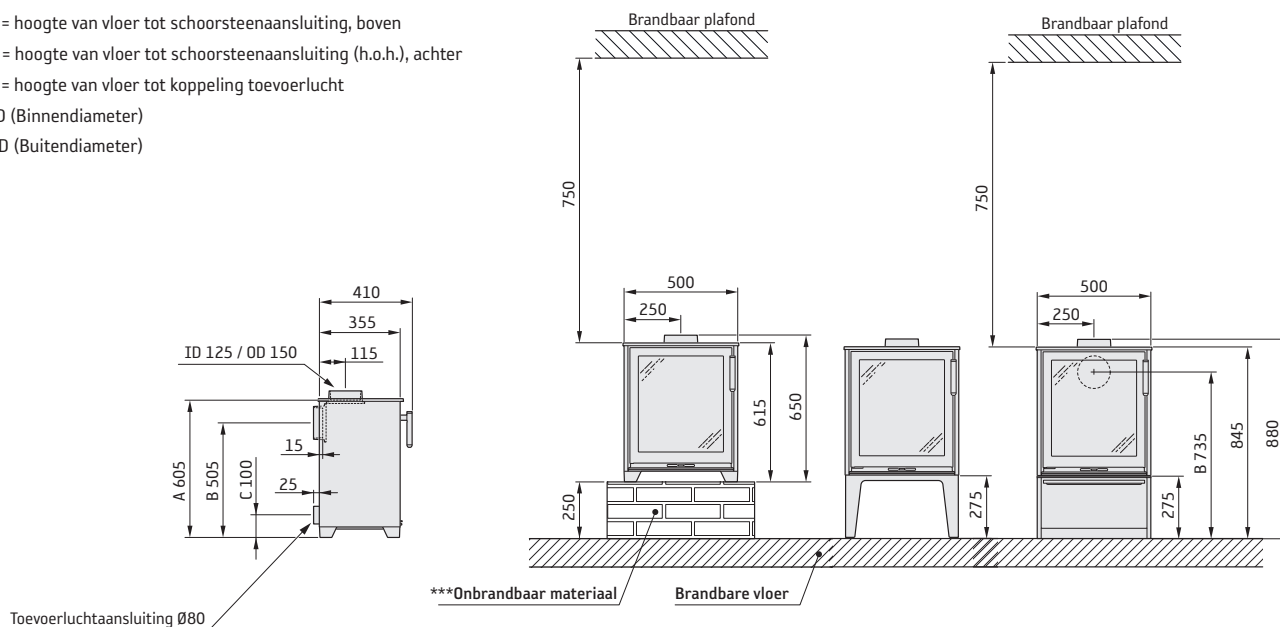

INSTALLATIE OP EEN BRANDBARE WAND

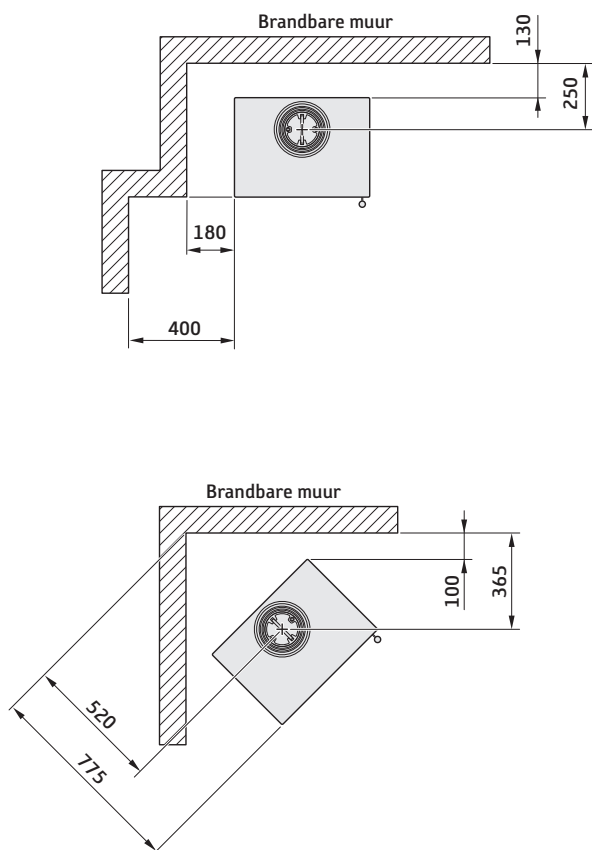

INSTALLATIE OP BRANDMUUR

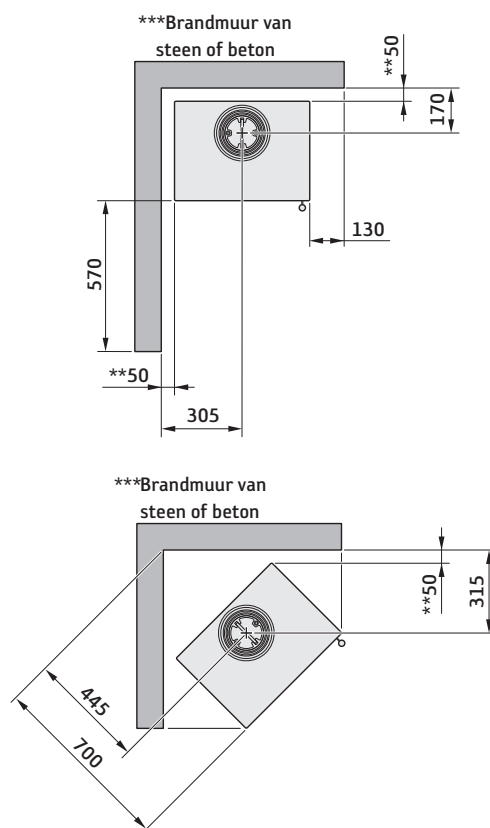

** Om verkleuring van geschilderde onbrandbare wanden te voorkomen, bevelen wij dezelfde zijafstand aan als voor brandbare wanden.

*** Voorbeeld van een goedgekeurde brandmuur is 120 mm massief steen of 100 mm gasbeton.