


Maattekening

Ci2




De afstand vóór de inzetdeur tot aan brandbare bouw­delen of in­rich­ting dient minimaal 1,1 m te be­dragen.

Bij aansluiting op een stalen schoorsteen moeten ook de eisen met betrekking tot veiligheidsafstan­den voor de schoorsteen in acht worden genomen. De veiligheidsafstand tussen een ongeïsoleerde schoorsteenpijp en brandbare bouw­delen moet minimaal 300 mm bedragen.



A = Hoogte tot schoorsteenaansluiting, boven
C = Hoogte tot luchttoevoeraansluiting
ID (Binnendiameter)
OD (Buitendiameter)

Driezijdige omlijsting

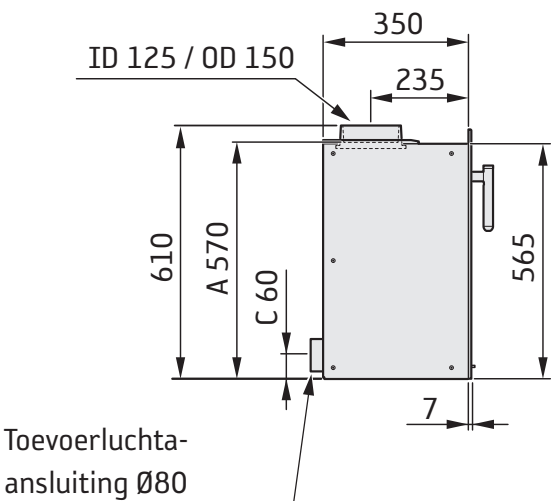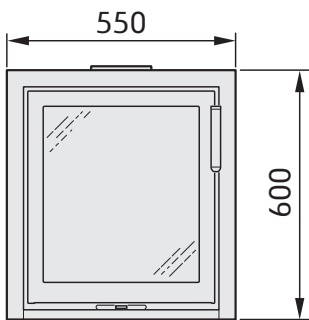

Vierzijdige omlijsting

